




**Zespół do wbudowania
ze stali nierdzewnej z ramką
Wykonanie okrągłe
Instrukcja montażu**



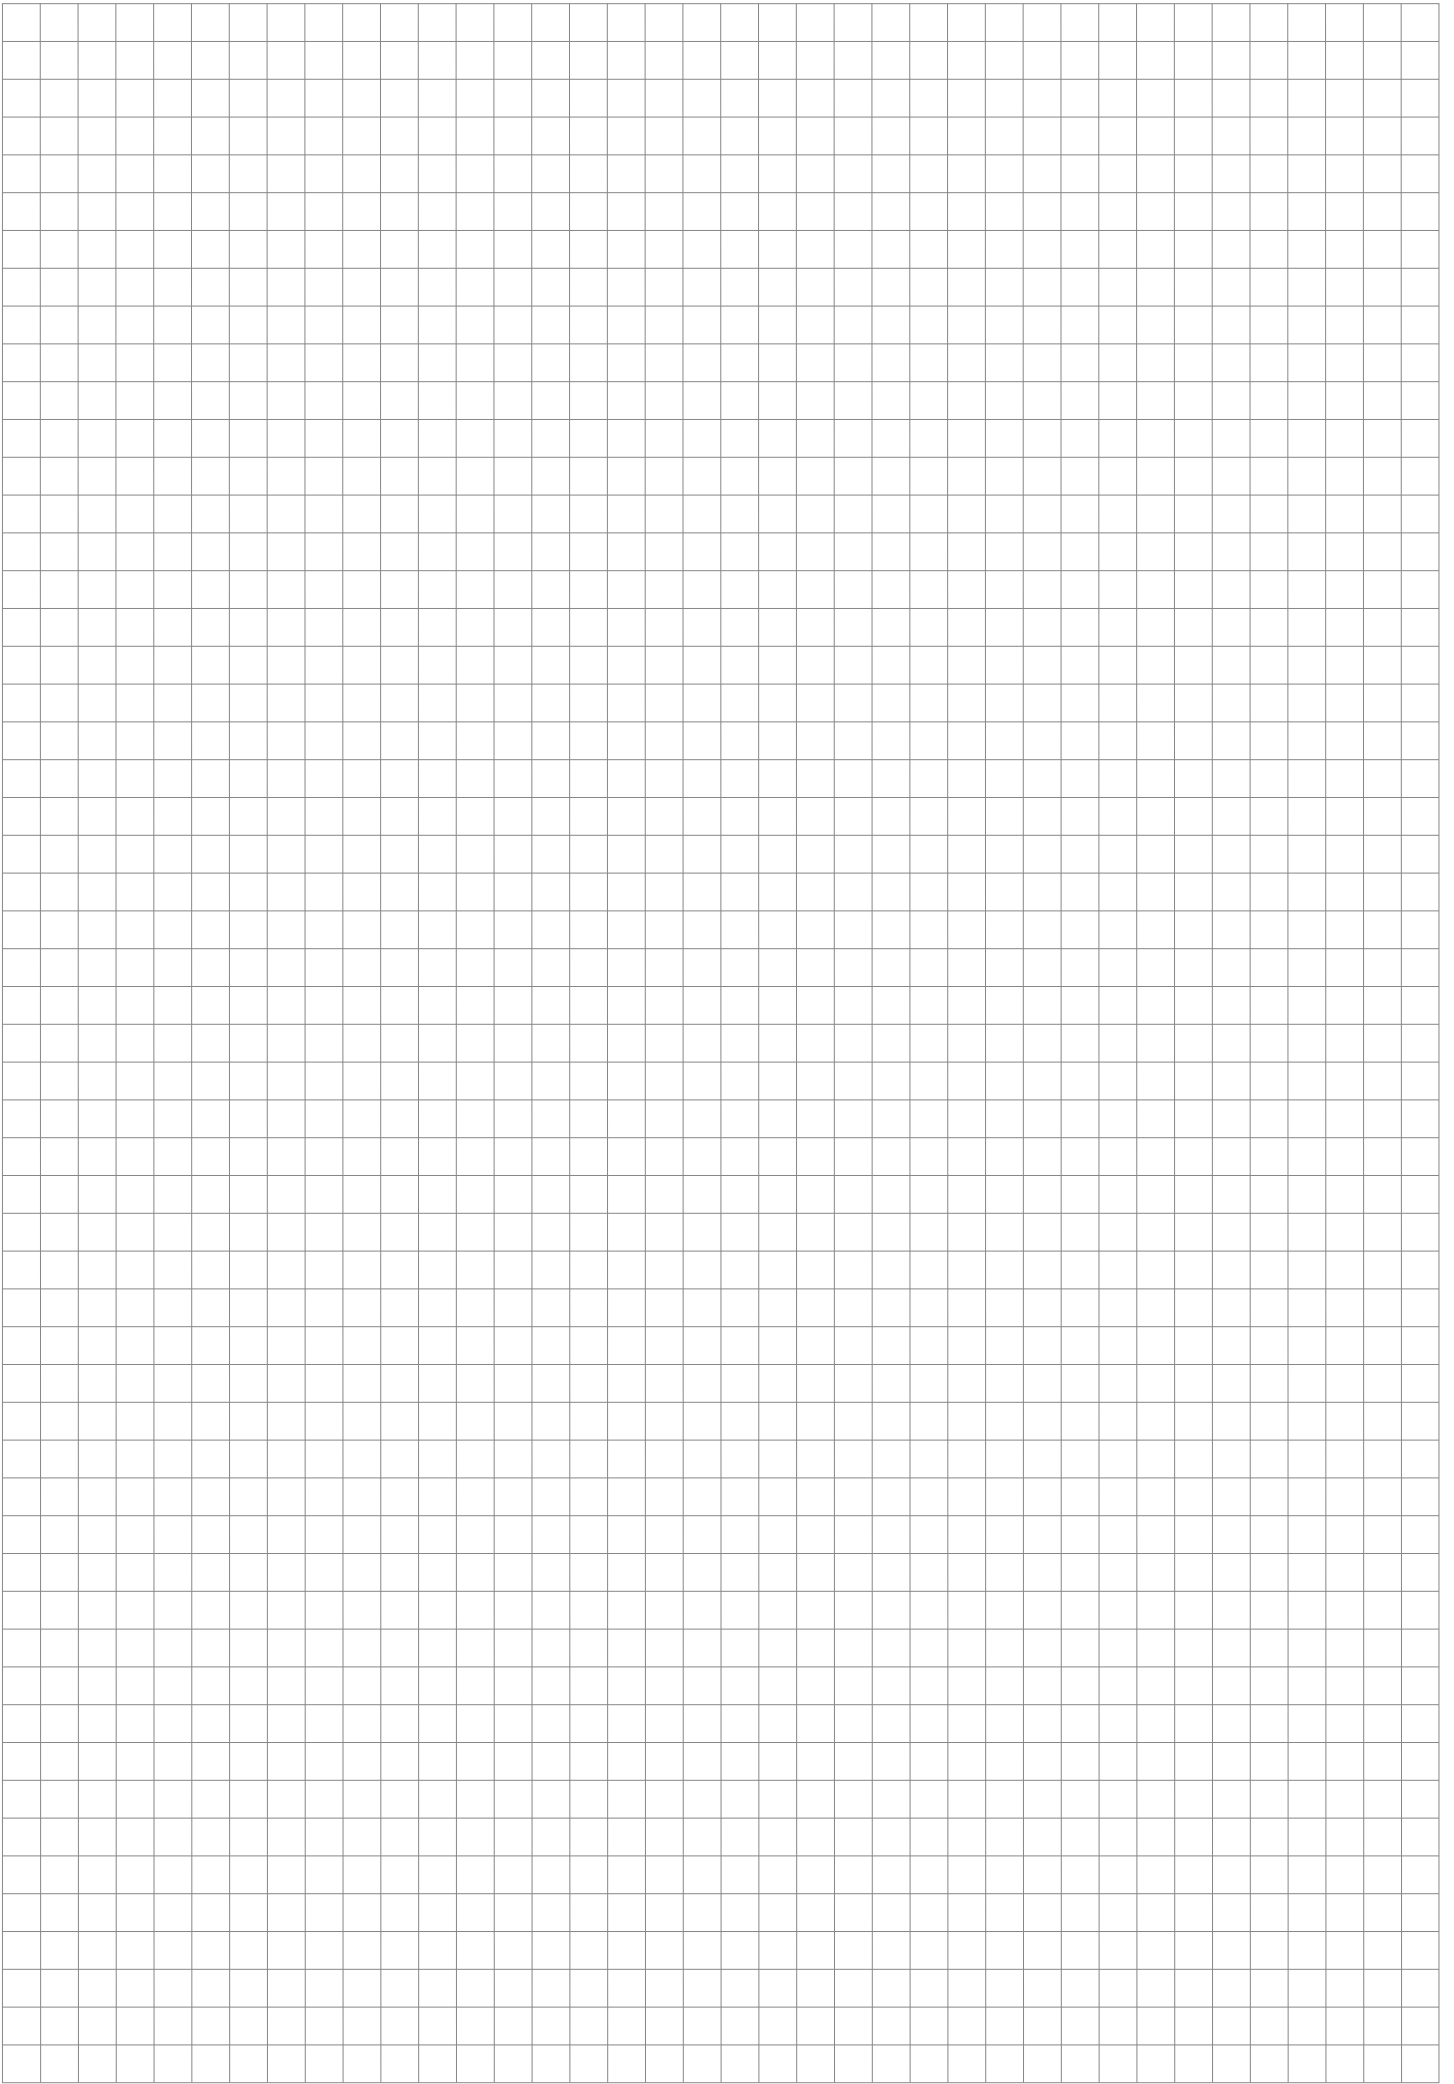


Zespół do wbudowania ze stali nierdzewnej z ramką | Wykonanie okrągłe

Instrukcja montażu




Okrągły zespół do wbudowania wykonany ze stali szlachetnej z ramką zabezpieczającą dywan lub wykładzinę. Średnica zewnętrzna ramki wynosi 330 mm. Zespół przeznaczony do podłogi podwójnej lub technicznej. Montaż zatrzaskowy puszek instalacyjnych w zakresie od 40 do 80 mm. Pokrywa uchylna umożliwia montaż wykończenia podłogi o grubości do 12 mm.

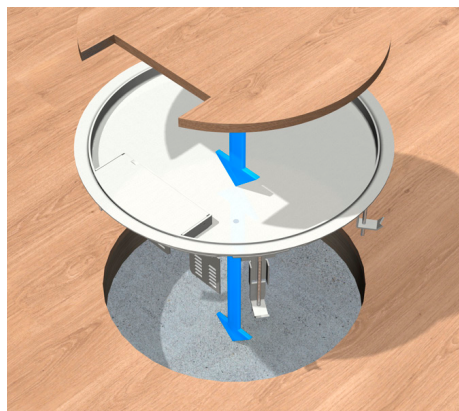


1 | Jednostka

Zespół UEKDD R E umożliwia montaż do 3 puszek instalacyjnych. Odpowiednio docięte wypełnienie parkietowe wkleić w pokrywę zespołu.

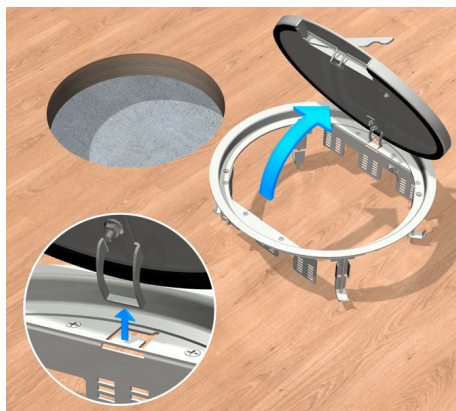

2 | Usuwanie pokrywy

Otworzyć pokrywę za pomocą samozamykającej się dźwigni umieszczonej za wyprowadzeniem kablówym. Pokrywę zdjąć unosząc do góry, jednocześnie wypinając z zawiasu.

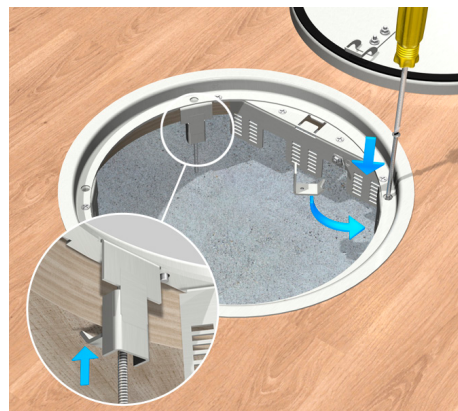

3 | Montaż łapek mocujących


Łapki zamocować w prawidłowej pozycji za pomocą śrub krzyżakowych w prowadnicach, a następnie mocno dokręcić. Odpowiednio zamocowane łapki mocujące zapewniają stabilne zainstalowanie zespołu.



4 | Gumowa uszczelka / Puszka instalacyjna


Dostarczana kaseta (pokrywa) wyposażona jest fabrycznie w gumową uszczelkę pełniącą funkcję izolacji akustyczakustycznej zespołu.

Puszkę instalacyjną umieścić w jednostce najniżej jak to możliwe. Podczas korzystania z wtyczek o wysokości H=35 mm, minimalna wysokość głębokości montażowej nie może być mniejsza niż H_{min}=85 mm.

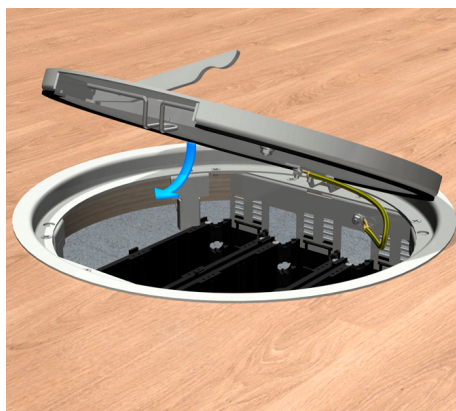

5 | Pokrywa

Umieścić pokrywę w ramie, a następnie wykonać kablówce połączenie wyrównawcze pomiędzy pokrywą i kasetą. Za pomocą dźwigni otworzyć wyprowadzenie kablówce, a następnie przekręcając osiowo blokadę zamknięcia zabezpieczyć wyprowadzenie kablówce.

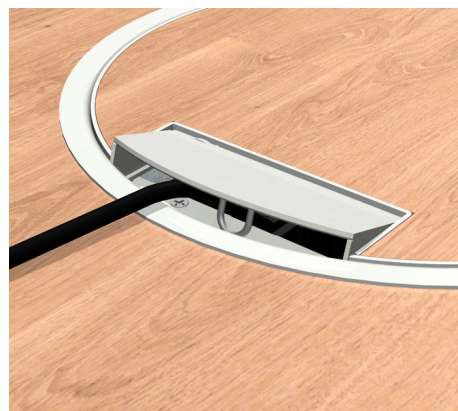

6 | Wyprowadzenie kablówce

Kable przeprowadzić przez zabezpieczony blokadą wylot kablówce.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

