


## LD-SW

Mocowanie pokrywy (zewnętrzne warunki atmosferyczne)

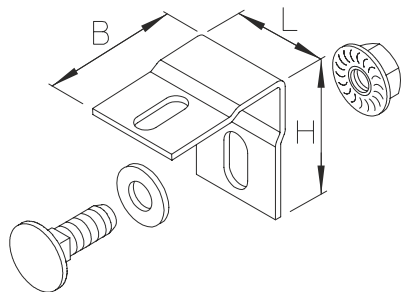

Eksploatacja na otwartym powietrzu wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi (wiatr). Zgodnie z instrukcją montażu, należy zastosować przynajmniej 6 elementów zabezpieczających na 3 metry długości pokrywy trasy kablowej.

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
LD-SW F	43 mm	30 mm	45 mm	2 mm	0,15 kg
W komplecie:					
1x KLS 8X16E			Zacisk mocujący		
1x UVS M8			Podkładka		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	t	G
LD-SW E	43 mm	30 mm	45 mm	2 mm	0,15 kg
W komplecie:					
1x KLS 8X16E			Zacisk mocujący		
1x UVS M8			Podkładka		

**H** : Wysokość  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



